


## Luft - Leitungen

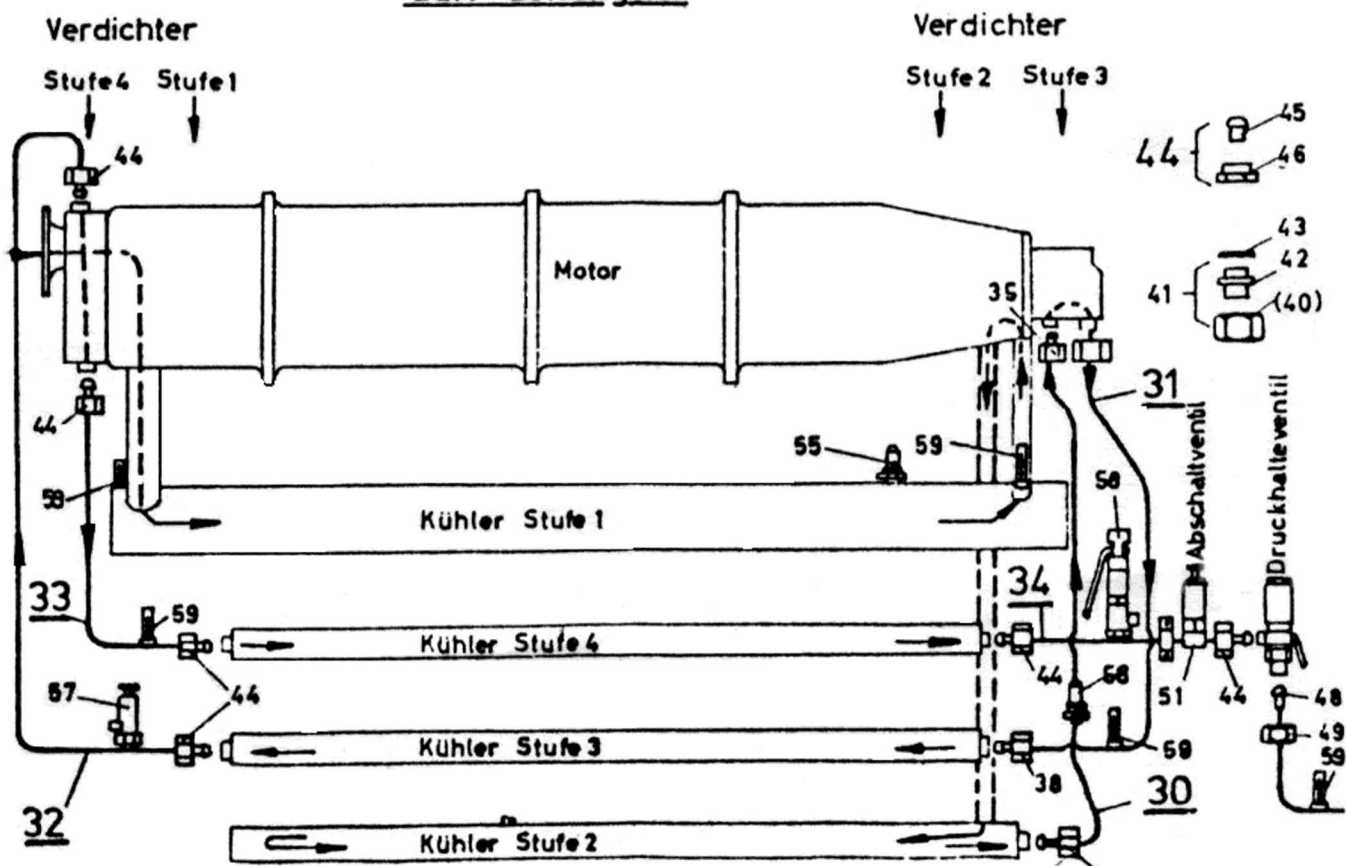

## Luftleitungen

\* in Abbildung nicht dargestellt

Pos.	Bezeichnung	NR.
29*	Luft - Leitungen kompl. mit Rohranschlüssen	12.92.01
30	vom Kühler Stufe 2 zum Verdichter Stufe 3 (Stahlrohr 25 X 2,5)	12.92.15
31	vom Verdichter Stufe 3 zum Kühler Stufe 3 (Stahlrohr 25 X 2,5)	12.92.16
32	vom Kühler Stufe 3 zum Verdichter Stufe 4 (Stahlrohr 16 X 2)	12.92.17
33	vom Verdichter Stufe 4 zum Kühler Stufe 4 (Stahlrohr 16 X 3)	12.92.18
34	vom Kühler Stufe 4 zum Druckhalteventil (Stahlrohr 16 X 3)	12.92.19
35	Rohrverschraubung für Leitung 12.92.15	12.92.20
36*	Dichtkegel	12.92.21
37*	Überwurfmutter M 38 x 1,5	12.92.22
38	Rohrverschraubung für Leitung 12.92.16	12.92.23
39*	Dichtkegel	12.92.24
40*	Überwurfmutter M 42 x 1,5	12.92.25
41	Rohrverschraubung für Leitung 12.92.16	12.92.26
42	Bundbuchse	12.92.27
43	Dichtring A 25 x 32 (Kupfer)	12.92.31
44	Rohrverschraubungen für Leitungen 12.92.17 12.92.18 12.92.19	12.92.28
45	Dichtkegel	12.92.29
46	Überwurfmutter M 30 x 1,5	12.92.30
47*	Rohrverschraubung am Druckhalteventil	12.92.32
48	Dichtkegel mit Innengewinde M 16 x 1,5	17.10.24
49	Überwurfmutter M 38 x 1,5	17.10.25
50	Halterung für Leitung 12.92.19 (befestigt am Kühler Stufe1)	12.40.63
51	Einschraubgehäuse für 12.92.19	12.92.35
	Hochdruck - Präzisions - Stahlrohre : bei Bestellung Länge L angeben	
52*	16 x 2 mm	12.92.51
53*	16 x 3 mm	12.92.52
54*	25 x 2,5 mm	12.92.53
55	Sicherheitsventil Stufe 1	siehe Gruppe 19
56	Sicherheitsventil Stufe 2	siehe Gruppe 19
57	Sicherheitsventil Stufe 3	siehe Gruppe 19
58	Sicherheitsventil Stufe 4	siehe Gruppe 19
59	Thermometer	

